

浴室用・浴室用以外兼用

CO警報器 XC-401E

一般財団法人 日本ガス機器検査協会検査合格品

浴室での不完全燃焼による CO中毒防止のために。



○ 浴室内の排気筒式
(煙突)風呂釜 などに

ウーウー
ピッポッピッポッ
空気が汚れて危険です
窓を開けて
換気してください



- 電池式で取付け簡単
- 防滴仕様
- 交換期限お知らせ機能付
- 自動試験機能付 (電池切れ、機器故障)
- 交換期限3年

不完全燃焼によるCOを検知してランプと音声でお知らせします。

● 電池式で取付けが簡単

リチウム電池式なので電源が不要。
取付けはフック式もしくは既存の
当社警報器 (CZ-134T) の取付金具に
そのまま取り付けられます。

● 防滴仕様

浴室の設置に最適な防滴仕様 (IPX5相当) です。*1

● 交換期限お知らせ機能


警報器の交換期限が過ぎると、
音声でお知らせします。

● 自動試験機能

電池切れや機器故障などをランプと音声で
お知らせします。

● CO警報履歴確認機能

取り付けから現在までのCO警報回数を
黄 (CO警報) ランプ表示の点灯に応じて
確認できます。

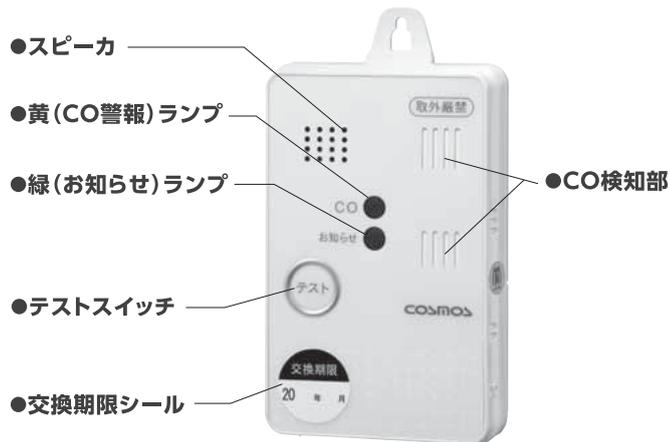

機器状態と警報音声


状態	ランプ表示	警報音声
CO警報時	黄ランプ点灯	ウー、ウー ピッポピッポッ 空気が汚れて危険です 窓を開けて換気してください
機器故障時*2	緑ランプ 10秒ごとに3回点灯	ピッピッピッ 故障です 販売店に連絡してください (以後約1分ごとに「ピッピッピッ」音)
電池切れ時*3	緑ランプ 10秒ごとに1回点灯	ピッ 故障です 販売店に連絡してください (以後約1分ごとに「ピッ」音)
交換期限切れ	なし	[テストスイッチを約1秒間押す] 交換期限を過ぎています 販売店に連絡してください

*2 テストスイッチを押すと、警報音声の後に「ピッピッピッ」音が停止します
(停止後から36時間後ふたたび1分ごとに「ピッピッピッ」音)

*3 テストスイッチを押すと、警報音声の後に「ピッ」音が停止します
(停止後から36時間後ふたたび1分ごとに「ピッ」音)

*1 新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IPX5に準拠した弊社の試験を
満足する防滴仕様です。

取付位置 (浴室内に取付ける場合)

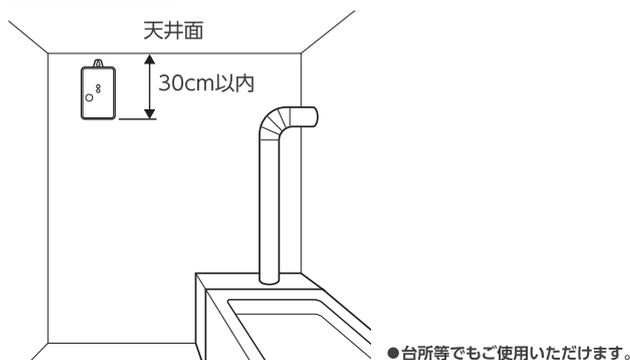

仕様

型式	XC-401E
検知原理	電気化学式
検知対象ガス	不完全燃焼排気ガス中のCO(一酸化炭素)
警報ガス濃度	50ppmを超えて250ppm以下
応答時間	250ppmで5分以内に警報を発する
警報方式	即時警報型、自動復帰式 黄 (CO警報) ランプ点灯、音声による警報 (70dB(A)/m)
電源	リチウム電池 DC3V 1本
交換期限	3年
外部出力信号	a接点 無極性 (DC24V, 0.5A)
使用温度範囲	0℃~+50℃ (水没しないこと)
外形寸法	W78×H122×D32mm
質量	約175g (電池含む)
付属品	アンカープラグ、取付ねじ
オプション	外部出力接続線LL-14



安全に関するご注意

- ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置工事をとまなう商品については、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。工事に不備があると事故の原因になるおそれがあります。

交換期限が来たら、新しい警報器に
お取り替えください。

【点検のお願い】警報器の作動状態確認のため、月に一度点検を行ってください。

新コスモス電機株式会社

本社	〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4	TEL(06)6308-2310
東日本営業部	〒105-0013 東京都港区浜松町2-6-2 (浜松町262ビル3F)	TEL(03)5403-2707
札幌営業所	〒060-0005 札幌市中央区北五条西6-2-2 (札幌センタービル20F)	TEL(011)231-1101
仙台営業所	〒983-0852 仙台市宮城野区編町4-12-7 (ティエヌビルディング4F)	TEL(022)295-6061
新潟営業所	〒950-0916 新潟市中央区米山3-1 (ファースト米山201)	TEL(025)365-1390
静岡営業所	〒420-0851 静岡市葵区黒金町11-7 (三井生命静岡駅前ビル2F)	TEL(054)255-1901
西日本営業部	〒532-0036 大阪市淀川区三津屋中2-5-4	TEL(06)6308-2310
岡部	〒461-0004 名古屋市東区葵3-15-31 (千種第2ビル5F)	TEL(052)933-1680
北陸営業所	〒920-0065 金沢市二ツ屋町8-1 (アーバンユースフルビル2F)	TEL(076)234-5611
岡山営業所	〒712-8051 倉敷市中政2-8-22 (岡一ビル1F)	TEL(086)456-5200
広島営業所	〒732-0827 広島市南区稲荷町2-16 (広島稲荷町第一生命ビル6F)	TEL(082)568-2800
九州営業所	〒812-0013 福岡市博多区博多駅東3-1-1 (NORITZビル5F)	TEL(092)431-1881

※本カタログの記載事項は性能向上のため、予告なく変更する場合があります。
このカタログは再生紙を使用しています。

2016年2月制作
(N)7474-B030